


Qualité de l'eau en Suisse romande

Présence de résidus de chlorothalonil dans l'eau du robinet

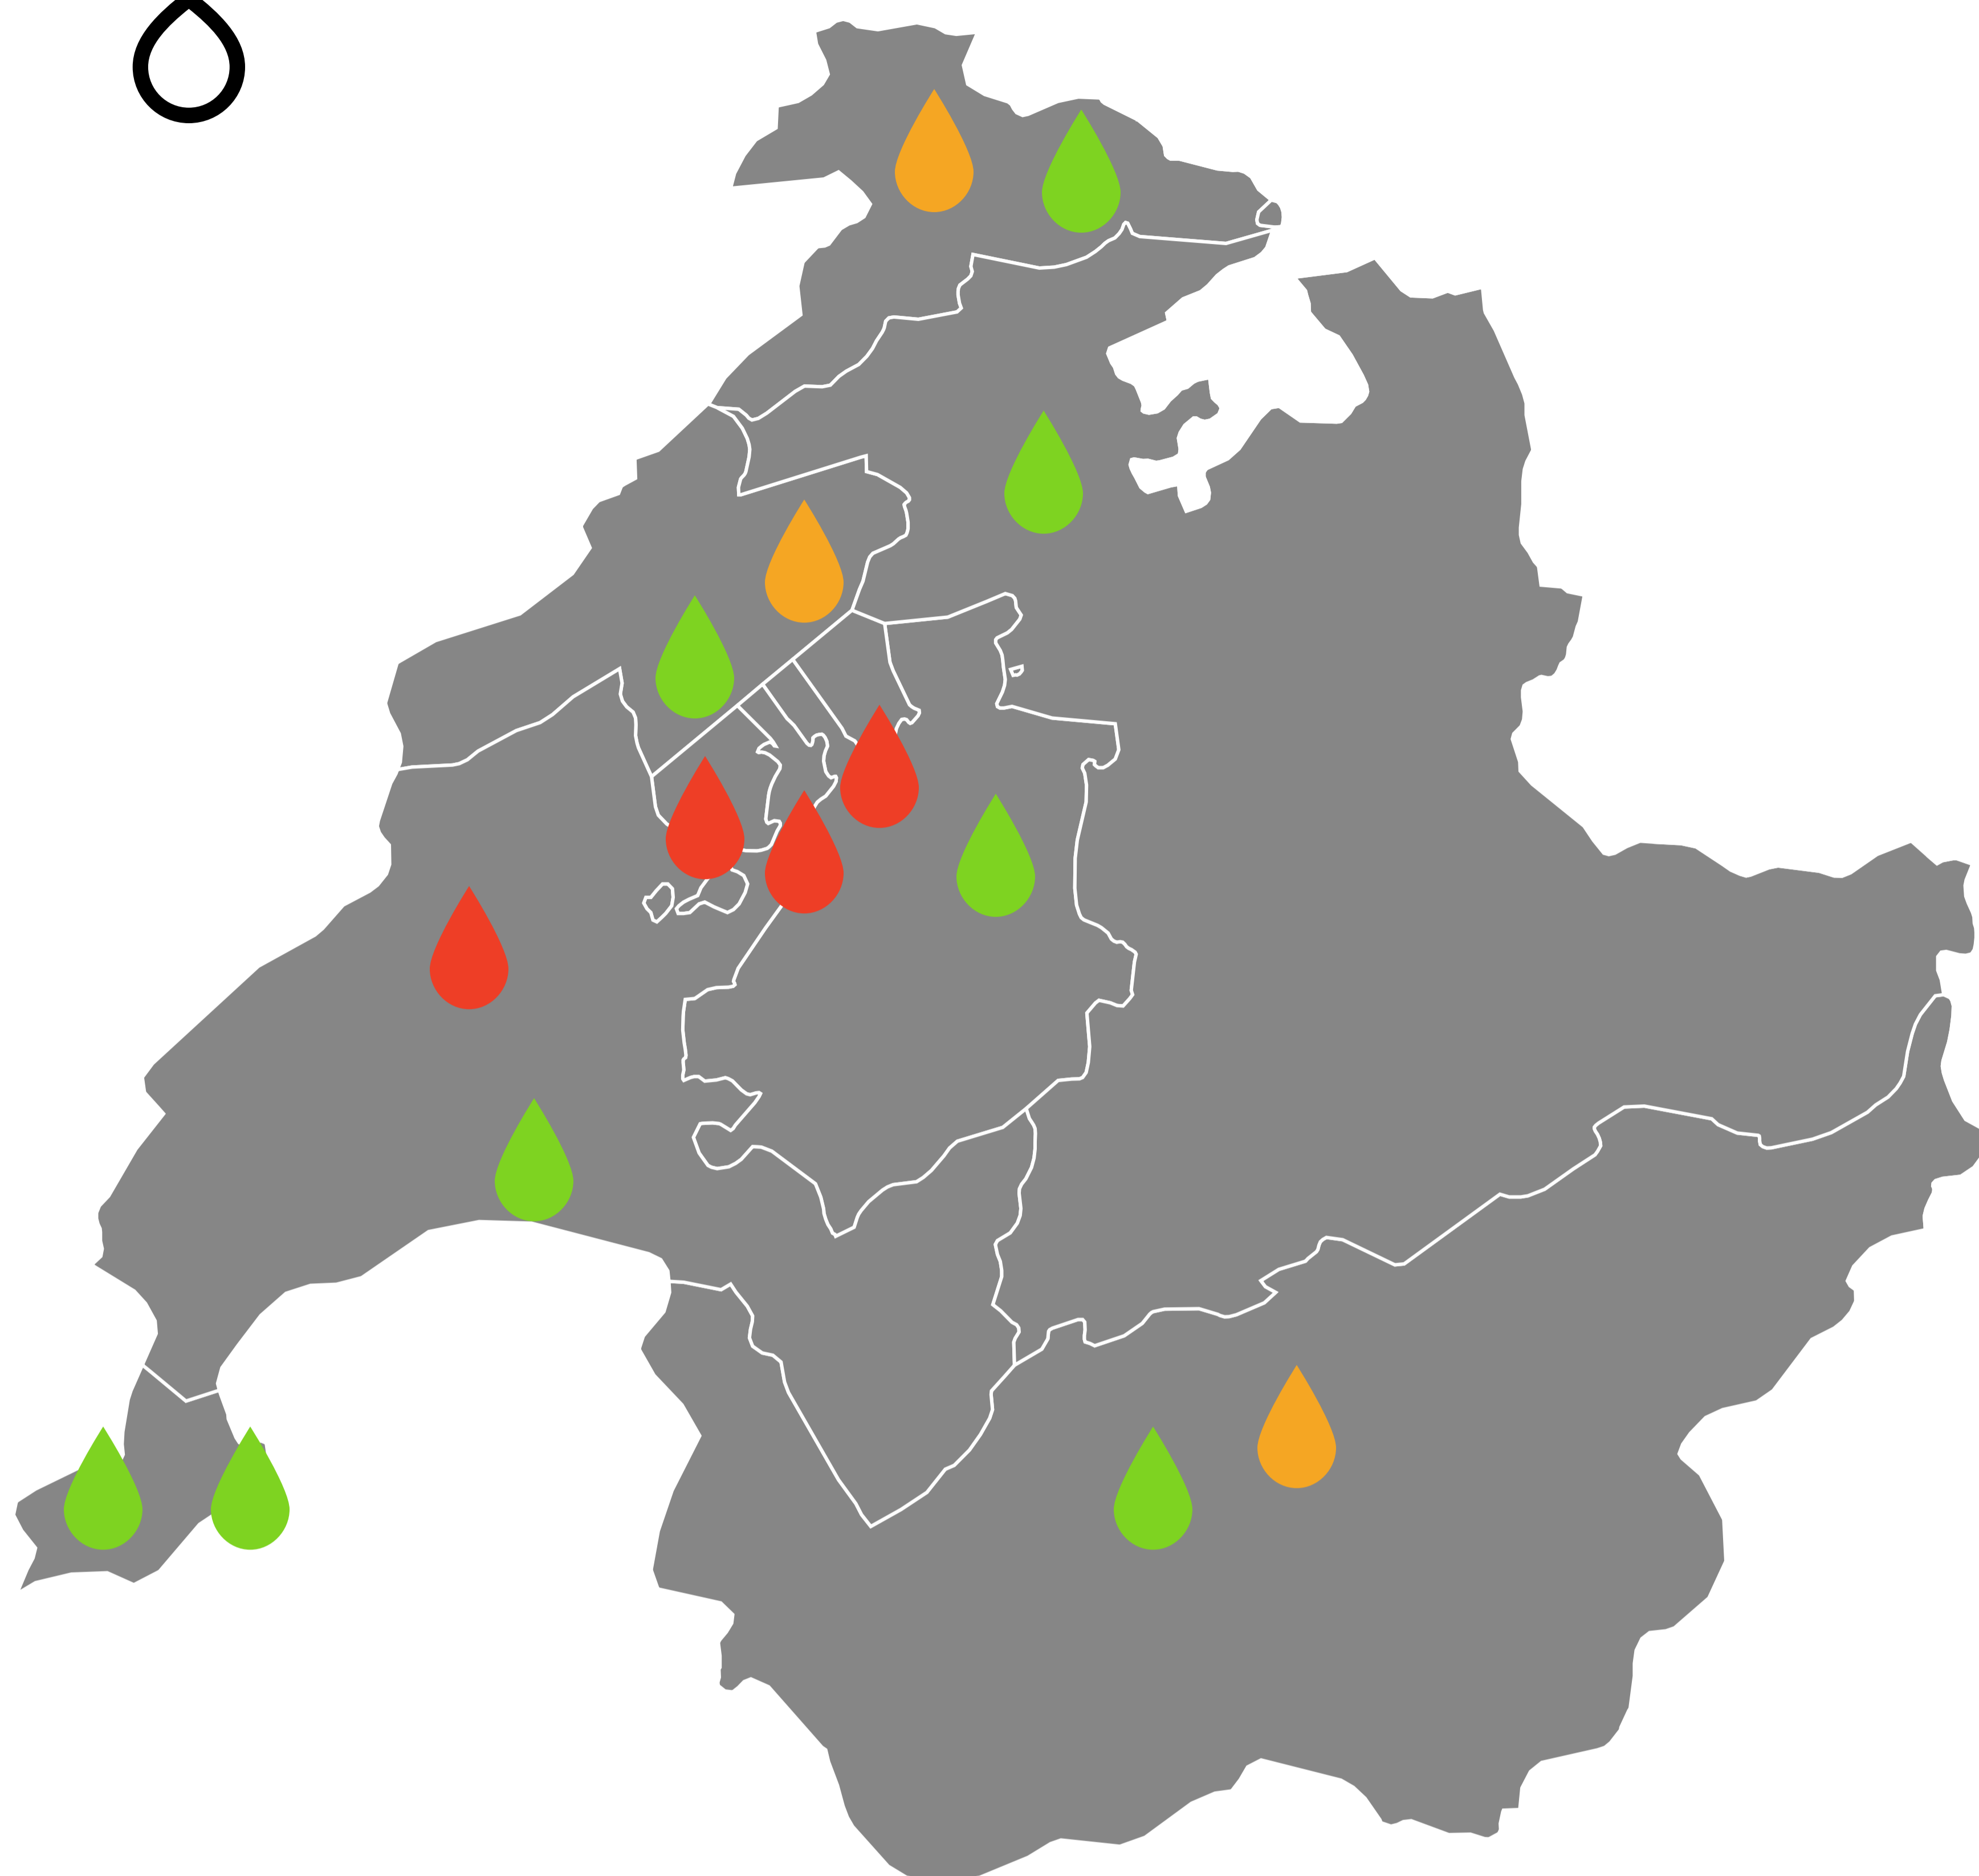

Conforme

8

A la limite de la conformité


3

Non conforme

4

Total

15 tests

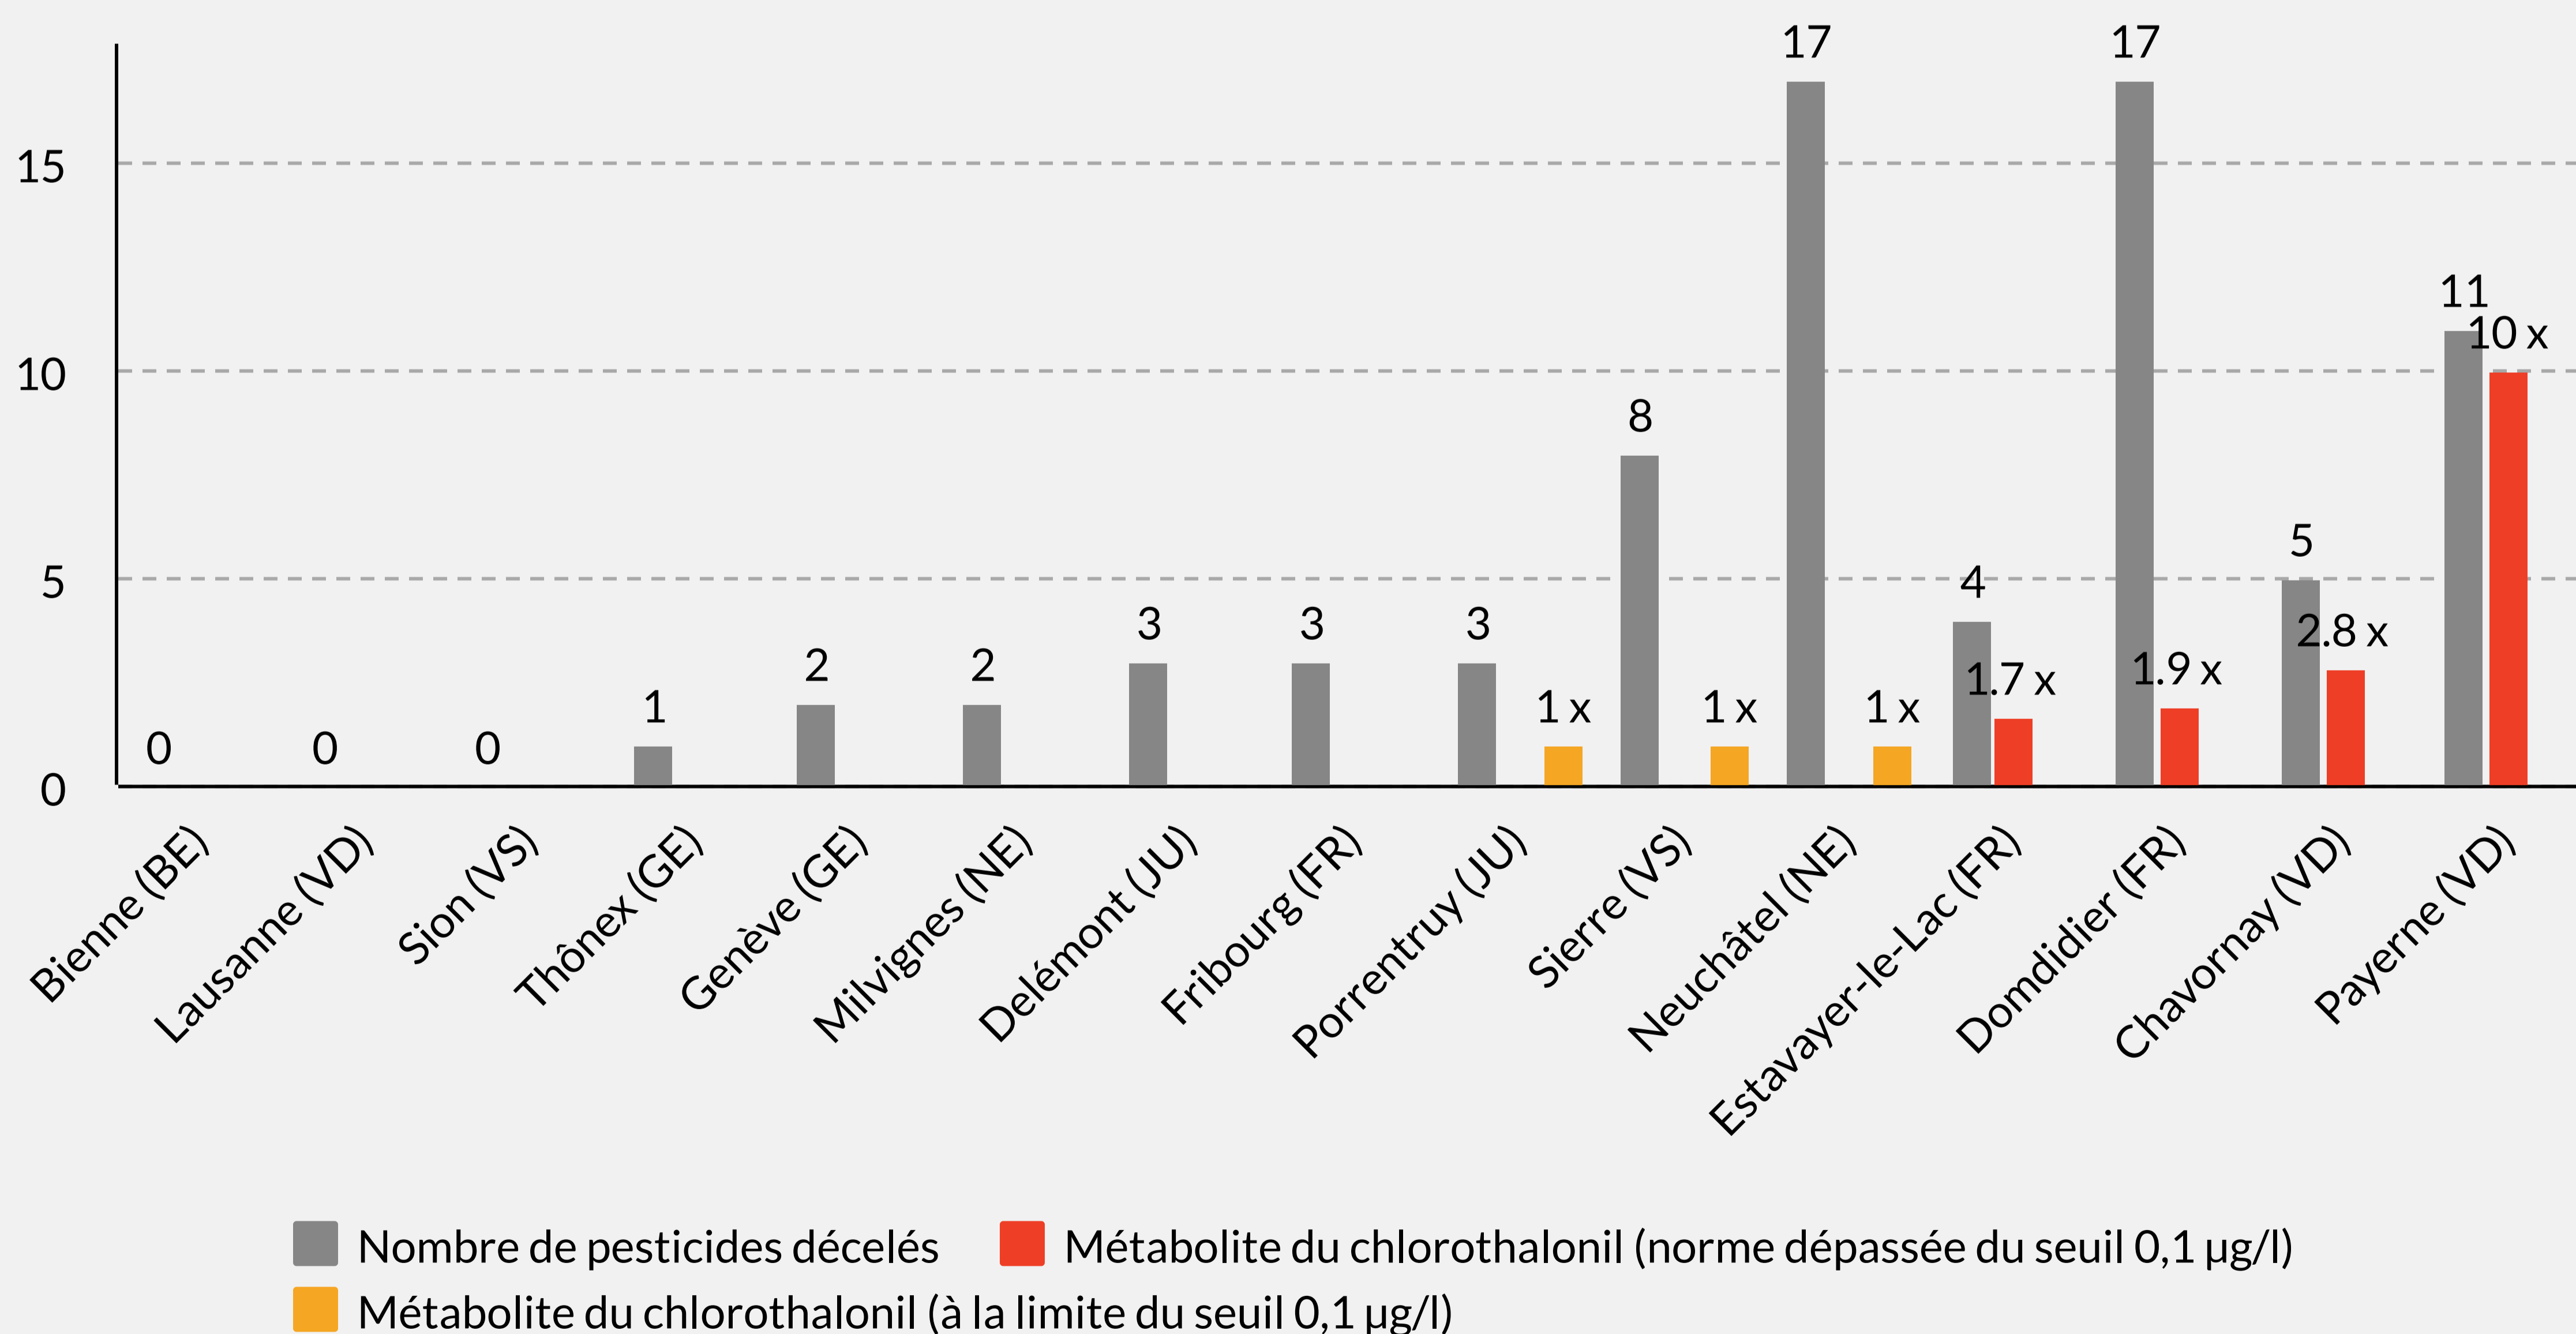

■ Nombre de pesticides décelés

■ Métabolite du chlorothalonil (norme dépassée du seuil 0,1 µg/l)

■ Métabolite du chlorothalonil (à la limite du seuil 0,1 µg/l)